


電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書			提 出 書 類			※ 佐久市建築工事書類作成マニュアルによる＜1. 8. 1＞＜1. 8. 2＞＜1. 8. 3＞			機 器 取 付 高 さ					
			名 称		提出物名	当該区分	提出部数	摘 要			機器取付高さは下表を標準とする。ただし、係員の指示により変更する事ができる。			
			■工事施工関係書類		100 目 次	☒	1							
					101 工事実績情報登録報告	☒	1	請負金額500万以上の場合						
					102 実績工程表	☒	1	計画：黒線 実施：朱線						
					103 下請人通知書	☒	1	監督員に提出した書類の写し						
					104 総合施工計画書	☒	1							
					106 施工体制台帳（写し）	☒	1	□施工体系図						
					107 廃棄物等処理計画書	☒	1							
					108 再生資源利用[促進]計画書	☐	1	Aｽﾌｧﾙﾄ200 t、±1000 以上必要						
					109 使用材料発注先調書	☒	1							
					110 材料及び機器の品質・性能証明書	☒	1	□一覧表添付						
					111 工事別施工計画書	☒	1	□一覧表添付						
			■工事完成資料		200 目 次	☒	1							
					202 製作図	☒	1	製造者作成						
					203 工事施工・変更協議書	☒	1	□一覧表添付						
					204 工事打合簿	☒	1							
					205 工事写真	☒	1	デジタルカメラ可						
					206 工事記録	☒	1	着手日から竣工日まで						
					210 出荷証明書及び納品書	☒	1	□一覧表添付						
					211 材料及び機器の試験・検査成績書	☒	1							
					212 施工試験・検査成績書	☒	1	各種試験成績・統合調整						
					213 社内の試験・検査成績書	☒	1	現場関係者以外の社内検査記録						
					301 廃棄物等処理報告書	☒	1	建設副産物・産業廃棄物						
					302 再生資源利用[促進]実施書	☐	1							
					310 安全教育、安全点検等の記録	☒	1	新規入場者教育、協議会記録、YK・TBM、社内パトロール、機械工具・足場点検記録等						
					309 完成写真	☒	1	□アルバム □画像データ						
			■保守管理資料		300 目 次	☒	1							
					303 納入品目録	☒	1							
					304 保証書	☒	1							
					306 機器完成図	☒	1	製造者作成						
					307 保全に関する資料	☒	2	施工者作成、1部は別冊 ファイル						
					308 下請人・工事使用材料一覧表	☒	1							
					311 施工図（電気・機械）	☒	1							
			■官公署届出書類等		105 官公署届出書類等	☐	1	法定点検が必要なものの別冊						
					☐ 官公署検査結果通知書	☐	1	法定点検が必要なものの別冊						
			■完 成 図		305 製本（完成図、施工図）	☒	2	サイズは協議による。						
					305 完成図CADデータ	☒	1	CD						
					305 施工図CADデータ	☒	1	CD						
			■そ の 他		建退共関係書類	☒	1	工事費800万以上の場合						
					工事保険関係書類	☒	1							
			※提出物・提出部数については監督職員と協議すること。目次は書類全体で作成する。 ※工事における創意工夫や、社会貢献を実施した際は書面にて提出できる。											
			共 通 事 項											
			電 線 管 類		合成樹脂製可とう電線管（JIS C8411）									
			電 線 、 ケーブル		6 0 0 V ビニール絶縁電線：EM－I E（JIS C3612）									
			〃		ビニール絶縁ビニールシースケابل 平行形：EM－E E F（JIS C3605）									
			〃		6 0 0 V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケابل：EM－C E（JIS C3605）									
			配 線 器 具		コンセント：配線用差込接続器（JIS C8303）									

E-03

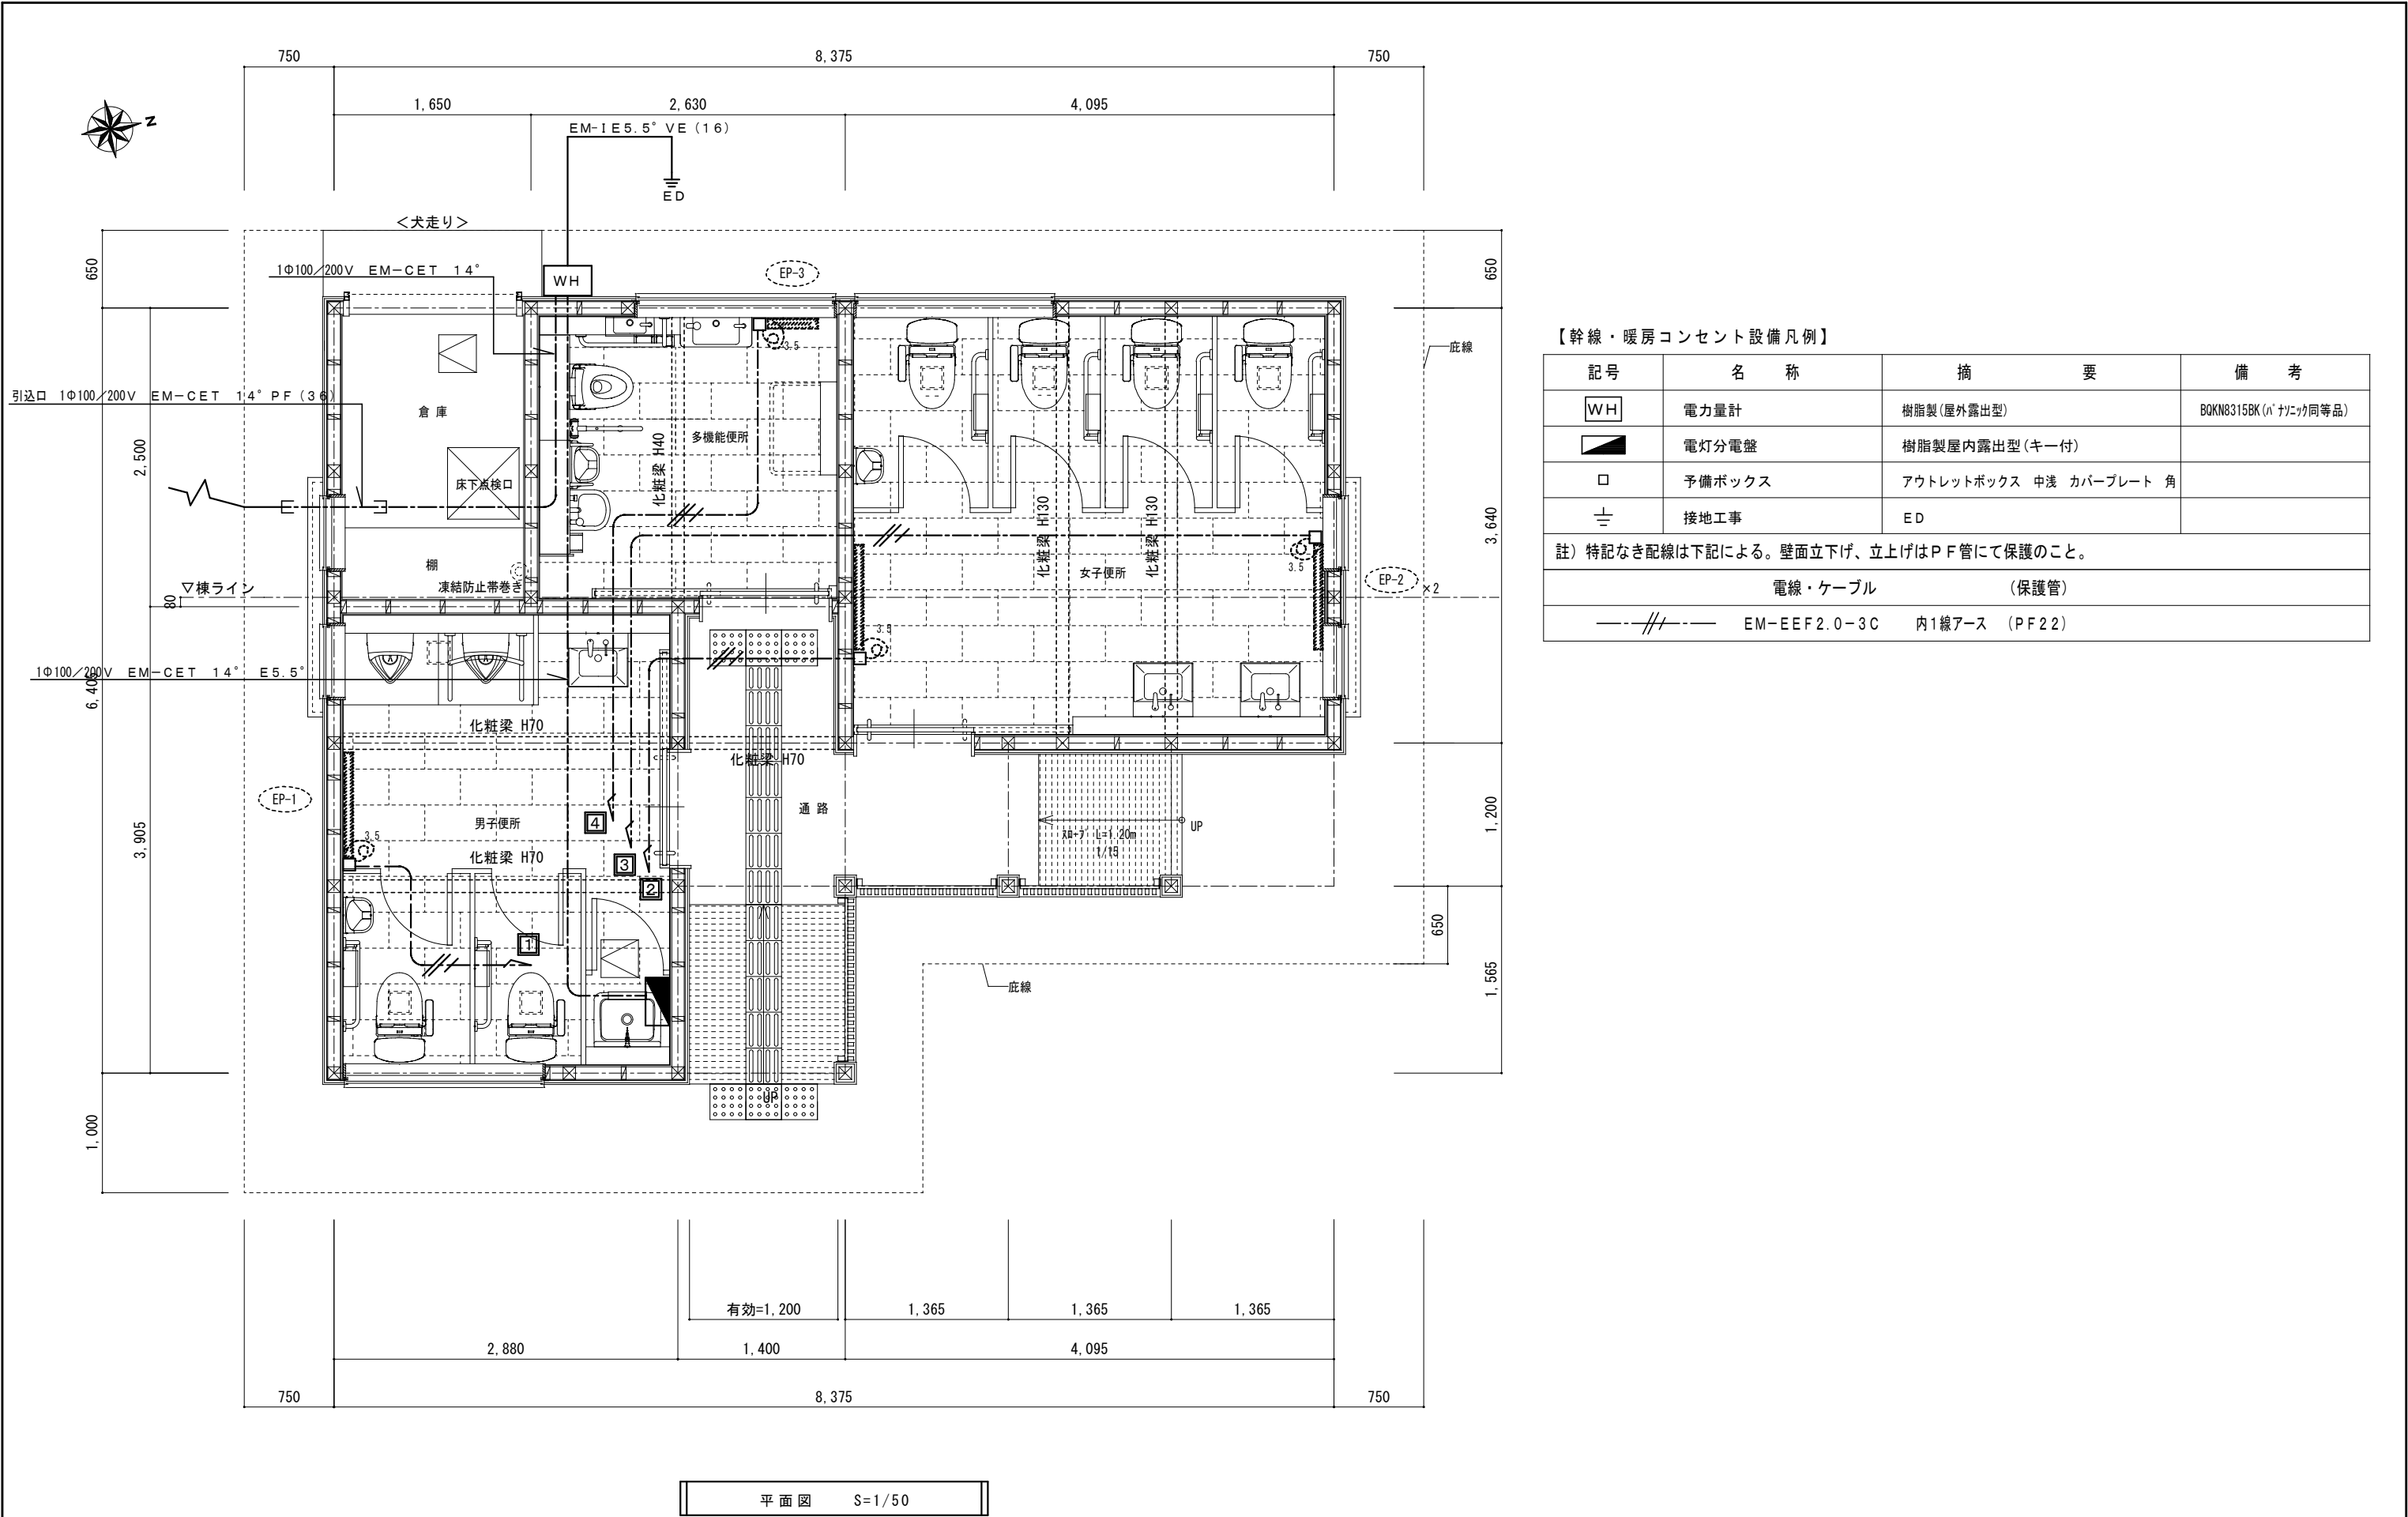


【幹線・暖房コンセント設備凡例】

記号	名 称	摘 要	備 考
WH	電力量計	樹脂製(屋外露出型)	BQKN8315BK (ﾊﾞｰｼﾞﾆｯｸ同等品)
	電灯分電盤	樹脂製屋内露出型(キー付)	
□	予備ボックス	アウトレットボックス 中浅 カバープレート 角	
≡	接地工事	ED	

註) 特記なき配線は下記による。壁面立下げ、立上げはP F 管にて保護のこと。

電線・ケーブル		(保護管)
		EM-EEF2.0-3C 内1線アース (PF22)

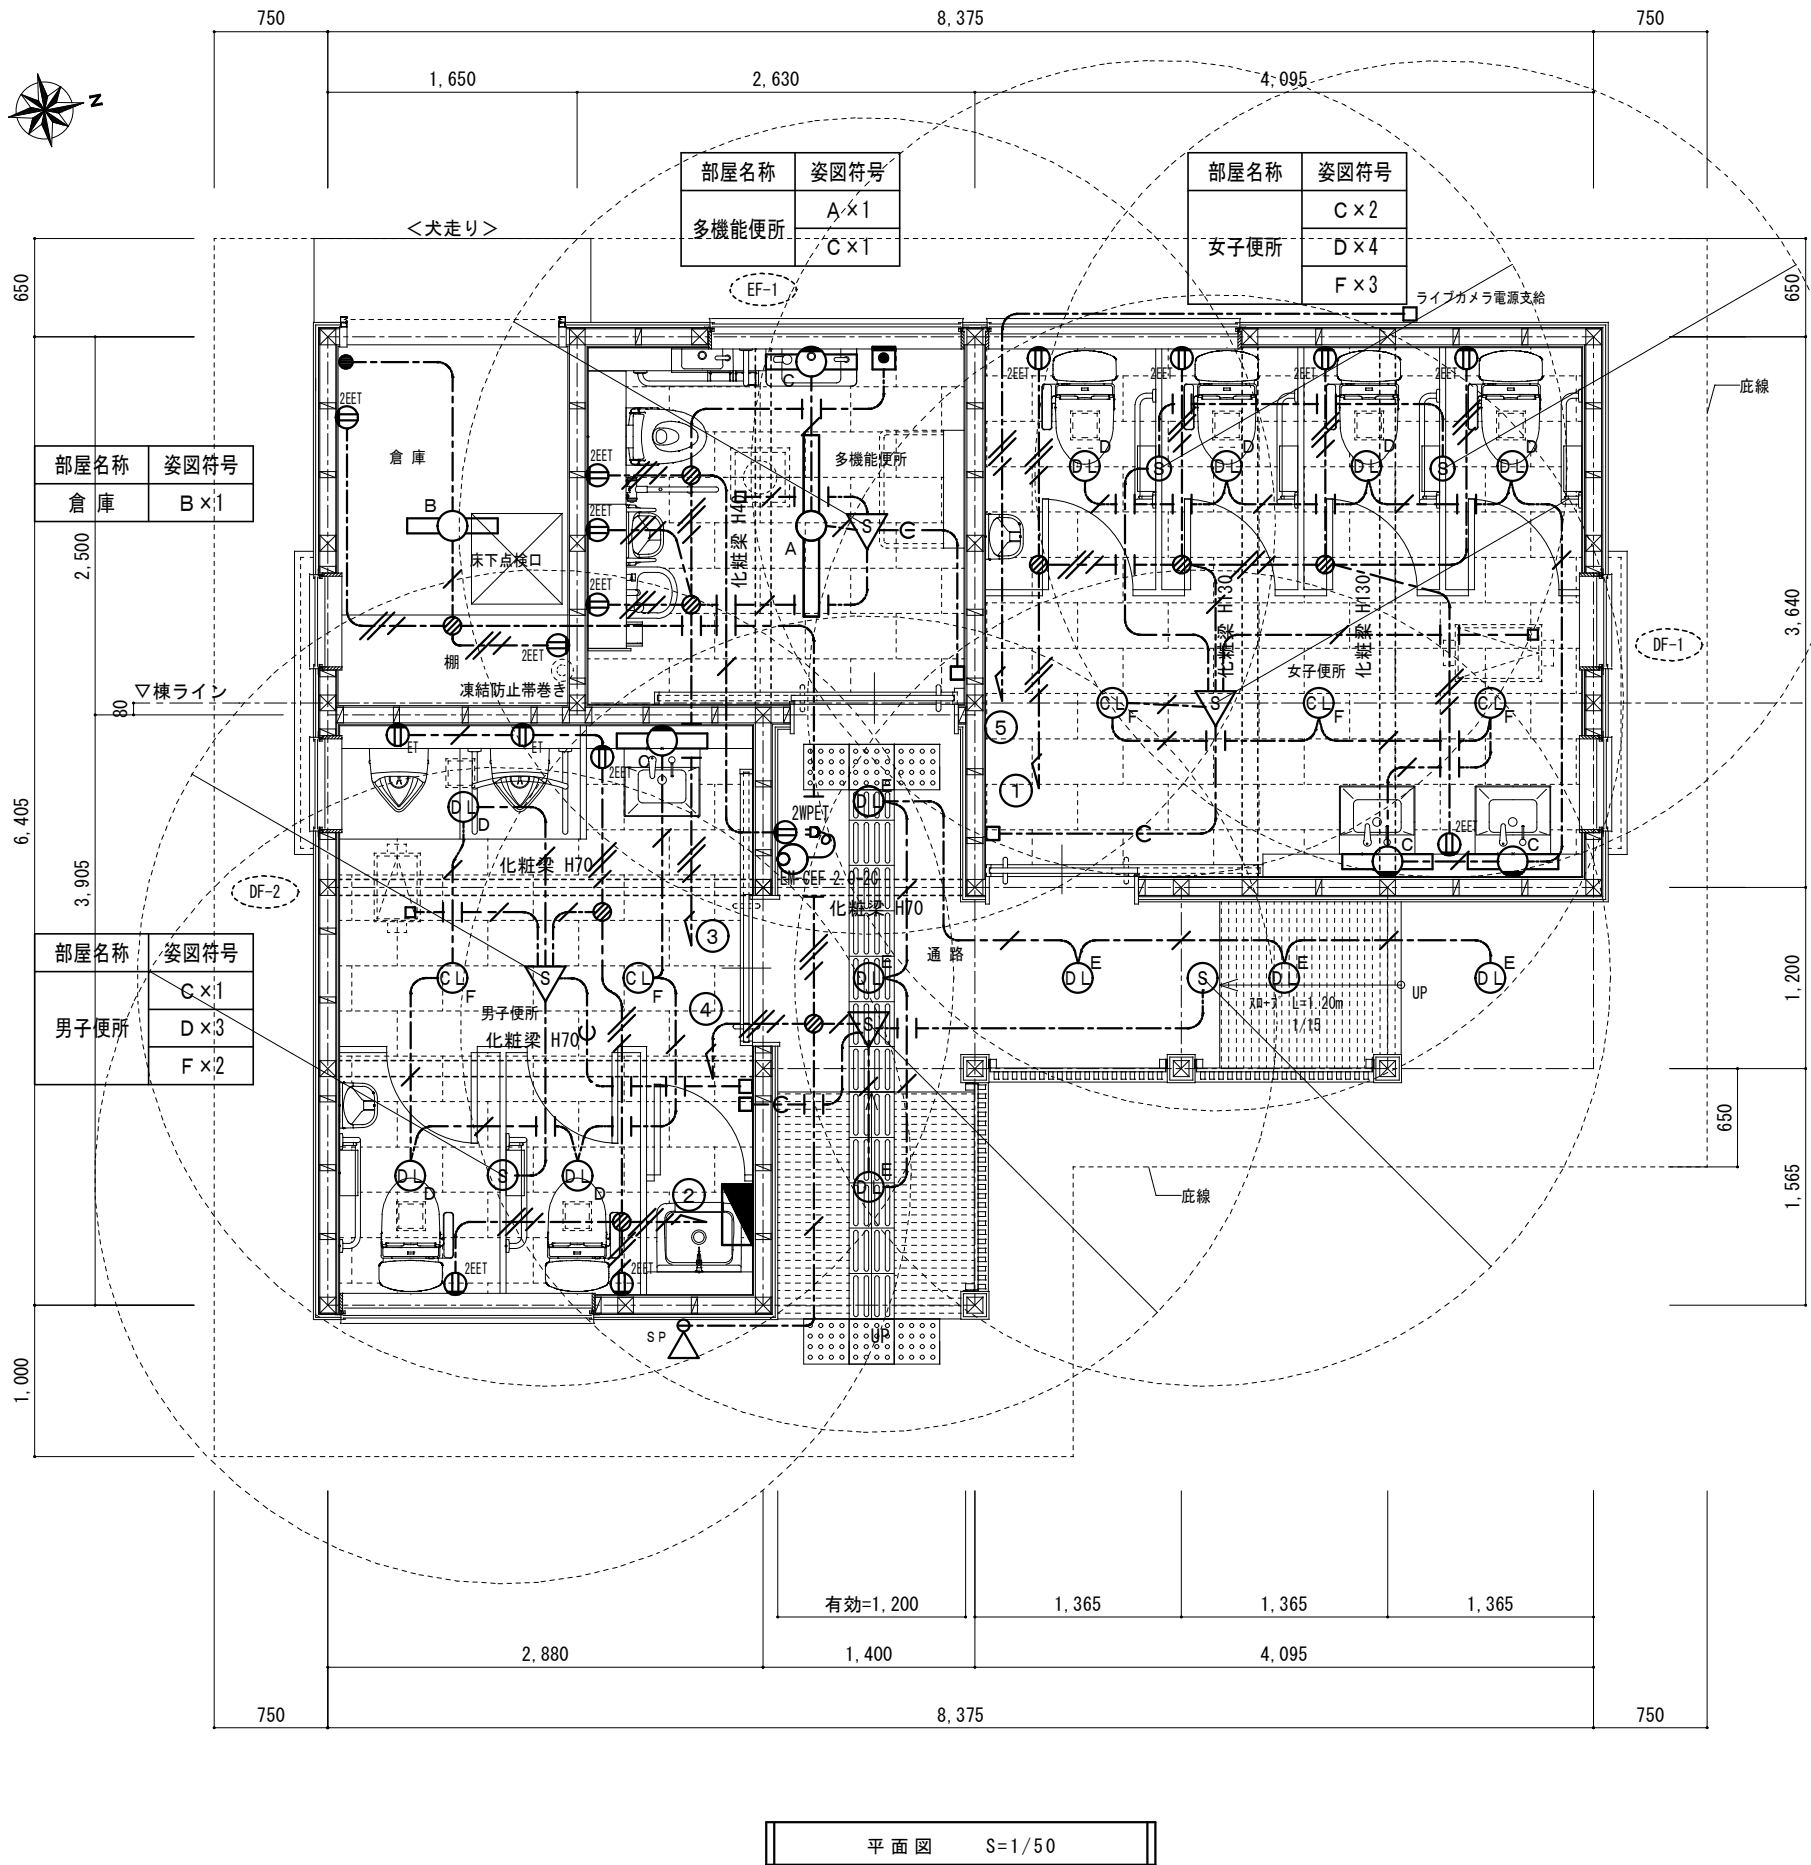

【電灯コンセント設備凡例】

記号	名 称	摘 要	備 考
	電灯分電盤	樹脂製屋内露出型(キー付)	
	LED灯	天井直付	別図姿図参照
	LED灯	壁付 位置ボックス有	別図姿図参照
	LED灯	天井埋込	別図姿図参照
	LED灯	天井直付	別図姿図参照
	LED灯(人感センサー付)	壁付 位置ボックス有	別図姿図参照
	LED灯(非常押しボタン用)	壁付 位置ボックス有	別図姿図参照
	人感センサー(親機)	AC100V・8A、10秒～30分、検知動作可変型	別図姿図参照
	人感センサー(子機)	DC12V 広角検知型	別図姿図参照
	非常用押しボタン	壁付 位置ボックス有	別図姿図参照
	埋込スイッチ	1P15A300V新金属プレート共	
	天井換気扇	設備工事	
	予備ボックス	アウトレットボックス 中浅 カバープレート 角	
	埋込コンセント	2P15A125V×1 接地端子付 プレート共	
	埋込コンセント	2P15A125V×2 接地端子付 プレート共	
	防水コンセント	2P15A125V×2 接地端子付 防水プレート	WK4602QK同等品

註) 特記なき配線は下記による。壁面立下げ、立上げはP F管にて保護のこと。

電線・ケーブル		(保護管)
	EM-EEF1.6-2C	(PF16)
	EM-EEF1.6-3C	(PF22)
	EM-EEF1.6-2C×2	(PF22)
	EM-EEF2.0-3C 内1線アース	(PF22)
	EM-EEF1.6-3C 内1線アース	(PF22)
	(PF22) 導入線挿入	

